

●寒い浴室のリフォームに、天井付けの暖房機を!!

循環暖房機

リフォーム用 ダクトレスタイプ BRS-C100



DRYFAN

暖房

涼風

特定保守製品

電気式浴室暖房乾燥機シェアNo.1のマックスが、
快適なバスライフをご提案します。

薄型170mmで
狭い天井裏にも
取付OK!!





暖房に換気扇を併用すれば





リフォームも簡単!! 例えば...

換気扇が浴室の壁に直接付いていて
ダクトの配管がない場合

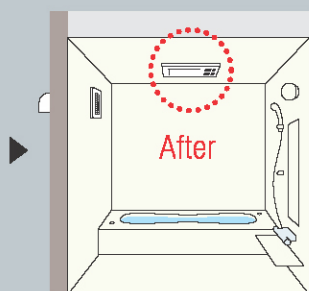

可燃材(塩化ビニール等)のダクトが既に付いていて
配管変更ができない場合

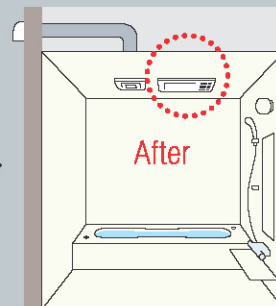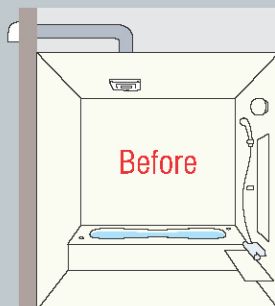

※浴室暖房乾燥機は地域ごとの防災上の規制で、不燃材料で造られたダクトの使用が義務付けられている場合があります。

2021年1月現在

電気式浴室暖房乾燥機ご愛用実績670万台突破の高信頼性

※1:2019年度 電気式浴室暖房乾燥機市場販売数量ベース OEM製品含む/(株)矢野経済研究所調べ(2020年7月現在) ※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。 ※2:当社調べ(2020年8月現在)

「特定保守製品」とは、2009年4月1日より改正の消費生活用製品安全法(消安法)で指定された「長期使用製品安全点検制度」の対象となる商品です。
この商品の所有者は、所有者登録をして商品に表示されている点検期間内に点検(有償)を行うよう法律で定められています。





浴室暖房乾燥機の設置を諦めた物件にも、ヒートショック対策を!!

冬は暖房、夏は涼風。さらに、季節を問わず衣類乾燥にも。浴室暖房機能・涼風機能とも、強／弱の風量切替ができます。
※浴室暖房機能・涼風機能とも、最大運転時間は3時間です。

浴室暖房

寒い日の入浴も、ホカホカ快適…





予め浴室を暖めておけば、寒い冬場も快適で心地よいバスタイムを実現します。

怖いヒートショック（温度差による急激な血圧変化）事故のリスクも低減します。

交通事故による死者数の約4倍にもなるヒートショック事故。冬場の急激な気温差に備え、浴室にも暖房機能をお忘れなく!!


【入浴中の心臓機能停止者数】

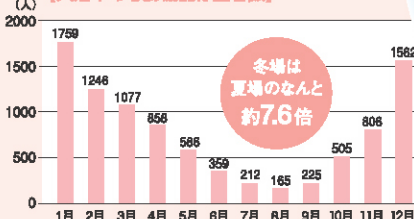

【東京警察医療センター研究部
2011年 全47都道府県695
消防本部統計より作成】

涼風

夏場の入浴、ほてった体に心地よい…



爽やかな涼風が、ほてった体を適度に冷まし、夏場の湯あたりやノボセを抑制。扇風機代わりになります。（冷房機能ではありません。）

既存換気扇 + 浴室暖房 で 衣類乾燥

洗濯物を乾かしたい時は…
既存換気扇と暖房を併用して活用しましょう!!




機種	BRS-C100 (+ 既存換気扇)
乾燥時間	2kg / 約2時間10分
電気代	約75円

※たくさんの洗濯物を乾かしたい場合は、暖房時間を延長させて使用してください。

- 浴室：1坪（816タイプ）・浴室周辺温度：20℃ / 浴室周辺湿度：60% / 浴室窓なし
- 運転モード：暖房 [強]（乾燥気流50m³/hを併用）
- 乾燥時間：衣類の総重量が洗濯前の重量に達するまでの時間 ※洗濯物重量：2kg
- 電気料金：1kWh=27円（税込）で試算 ※換気扇の電気代は含まれません。
- 乾燥データは目安です。条件が異なる場合は、乾燥時間が長くなる場合があります。〈マックス実験値〉
- 浴室内に設置してある換気扇の性能・取付位置によって、乾燥時間は変化します。

●BRS-C100

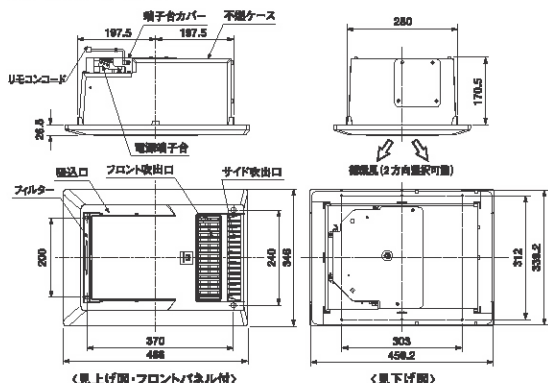

●リモコン（付属品） リモコンコード6mは本体ユニット接続済み

寸法図単位：mm

「リモコン取付開口寸法について」

- 3通りの取付け方法が可能です。
- ①スイッチボックスを使用する場合…JIS2連：現場調達
- ②市販のはさみ金具を使用する場合…97×96
- ③壁へ直接取付ける場合…φ60



●BRS-C100標準仕様

商品名	循環暖房機 BRS-C100		品番	JB92066	
定格電圧	AC100V・50/60Hz		希望小売価格	オープン価格	
運転モード	消費電力 (W)	循環メイン風量 (m³/h)	循環サイド風量 (m³/h)	騒音値 (dB (A))	
暖房 [強]	1250/1250	160/160	15/15	45/45	
暖房 [弱]	1180/1180	135/135	10/10	41/41	
涼風 [強]	30/35	125/125	60/60	46/46	
涼風 [弱]	23/26	100/100	50/50	40/40	

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- 循環用電気配線（暖房配線）は長期使用による安全点検制度の対象範囲です。
- 機器本体には「製造年」「設計標準使用期間」「経年劣化についての注意事項」の表示をしております。
- 対象製品をご購入の際は、製品本体と同様の所有書類により必ず所有権情報の登録をお願いします。
- 設計標準使用期間が迫りましたら、登録の所有者様へ点検についてのご案内をお送りします。
- ※案内に従って必ず点検（有償）の依頼をお願いします。
- 設計標準使用期間を過ぎてお使いいただくと、発火等の重大事故に至るおそれがありますのでご注意ください。



安全に関するご注意

- 取付工事、配線工事が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取付工事に関しては、商品に付属されている「取付説明書」に従い商品に合った取付けを行ってください。誤った取付けをされず事故の原因になります。
- 取付工事は、電気設備技術基準に基づき、D種電気工事および電気設備の取付けを行ってください。
- ご使用前に、商品に付属されている「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご注意

- 暖房効果は、外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ）により異なります。 ●傾斜した天井には取付けできません。
- 本商品は住宅用です。商業用途では使用できません。 ●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けてください。
- 循環暖房機の取付けに関わるご注意
- 状況によっては設置できない場合がありますので、事前に下記までご相談ください。
- ※破損等により部品購入をされる際は、型番・価格を弊社営業担当にご確認の上、ご注文ください。

●消防に関するご注意

取付け工事に関して、地域により火災予防条例などで指導を行っておりますので詳細は、所轄行政官庁または消防署にご確認ください。

●本カタログに掲載の循環暖房機は、(社)日本電機工業会の認定形等浴室用衣類乾燥機の自主試験に適合しております。

●商品改良等の理由で、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。 ●カタログ商品の色は、印刷物ですので実際とは多少異なります。 ●補修用性能保証の最低保証期間は、製造中止後11年です。 ●掲載商品は取扱い用でなく、疾病の予防・治療等の効果を保障するものではありません。詳しい内容は、取扱店または弊社営業部へお問い合わせください。

●お問い合わせは……



マックス株式会社

本社：〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL (03) 3669-8112 (代)
東京：TEL (03) 3669-8123 (代) 大阪：TEL (06) 6110-0259 (代)
名古屋：TEL (052) 918-6622 (代) 福岡：TEL (092) 411-5418 (代)
仙台：TEL (022) 236-4121 (代)

●ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp>

この印刷物は、再生紙を使用しています。 JK9011AN T2101

