

MR-102HM 製品仕様書

作成日

2020.08.31

1. 一般仕様

- 1-1 適用範囲：この仕様書は貴社に納入する浴室暖房換気乾燥機について適用します。
- 1-2 形式名：MR-102HM
- 1-3 定格電圧：AC100V（50/60Hz）
- 1-4 運転機能：①暖房 ②乾燥[標準] ③乾燥[風] ④涼風 ⑤換気[強] ⑥換気[弱] ⑦24時間換気 ⑧24時間換気[冬期] ⑨24時間換気[浴室換気止]
- 1-5 ファン：シロッコファン 浴室循環用1個 換気用1個
- 1-6 ファンモーター：DCブラシレスモータ(換気用) 1個 ACコンデンサー型誘導電動機(循環用) 1個
- 1-7 設置方式：浴室天井埋込型
- 1-8 排気接続口：適合ダクト呼び径φ100mm
- 1-9 開口寸法：285mm×410mm 高さ205mm以上
- 1-10 質量：11kg（取り付け枠・ダクト接続部・フロントパネルを含む）
- 1-11 使用温度範囲：-10℃～+40℃
- 1-12 温風吹出温度：+9.5℃以下
- 1-13 換気方式：浴室とトイレまたは洗面所の2室換気
- 1-14 逆流防止：排気部と副吸込部に風圧で開閉するシャッターで逆流を防止する

2. 運転仕様（50/60Hz）

運転モード	消費電力(W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A)) ※2
暖房	1100/1150	120/140	—	43/45
乾燥[標準]	1100/1150	120/140	70/70※1	43/45
乾燥[風]	ヒーターOFF時：24/28 ヒーターON時：1100/1150	120/140	70/70※1	43/45
涼風	24/28	120/140	70/70※1	43/45
換気[強]	14/14	—	90/90※1	35/35
換気[弱]	10/10	—	70/70※1	33/33
24時間換気風量設定	120(96)	10/10	120/120	33/33
	100(80)	8/8	100/100	32/32
	80(64)	7/7	80/80	30/30
	60(48)	6/6	60/60	26/26
標準(冬期)	40(32)	5/5	40/40	25/25

※1 浴室換気風量 ※2 JEM1386 準拠

3. 安全装置


- 3-1 温度過昇防止：ヒーター.....温度ヒューズ 93℃で断線
ヒーター.....自己制御温度 260℃（キュリー点）
ヒーター温度制御.....サーマルプロテクタ 110℃OFF（70℃復帰）
吸込み温度.....サーミスタ 50℃OFF（40℃復帰）
電源端子台.....温度ヒューズ 102℃で断線
- 3-2 過電流防止：電源1次側.....電流ヒューズ 20AOFF
ヒーター.....電流ヒューズ 30AOFF（ヒーター内蔵）
電気回路.....電流ヒューズ 3AOFF
- 3-3 雷サージ防止：電源回路.....バリスタ×2個、アレスタ×1個

4. リモコン仕様

- 4-1 定格電圧：DC5V（本体より供給）
- 4-2 回路：16ビットマイコンより電源基板の16ビットマイコンへ運転指令を通信
- 4-3 時間表示：4桁数字表示LED表示（時：分(24時間制)）
- 4-4 タイマー設定：入時刻10分単位で任意の時刻設定（全時間設定可能）
切残時間 10分単位で任意の残り時間設定（最大12時間50分）
- 4-5 タイマーメモリ：各モード毎、個別に記憶
切残時間メモリ初期値：暖房 1時間、その他のモード 3時間（24時間換気を除く）
24時間換気浴室換気止タイマーメモリ1時間（固定）
- 4-6 モード表示：LED点灯表示 緑色（暖房、乾燥[標準][風]、涼風、換気[強][弱]、24時間換気[24時間][浴室換気止][冬期]）
LED点滅表示 橙色（点検）
- 4-7 操作ボタン：暖房、乾燥、涼風、換気、24時間換気、タイマー合わせ（△▽）、切替、時刻/セット、停止
- 4-8 エラー表示：4桁数字表示LEDで2桁数字点滅表示
- 4-9 リセット機能：「24時間換気」以外の運転モードを停止して、切替ボタンを5秒以上長押し
- 4-10 通信コード：5m 3心PVCケーブル
- 4-11 外形寸法：縦120mm×横116mm×厚8.5mm（取付露出部寸法）
- 4-12 質量：約110g

特定保守製品

静圧(Pa)

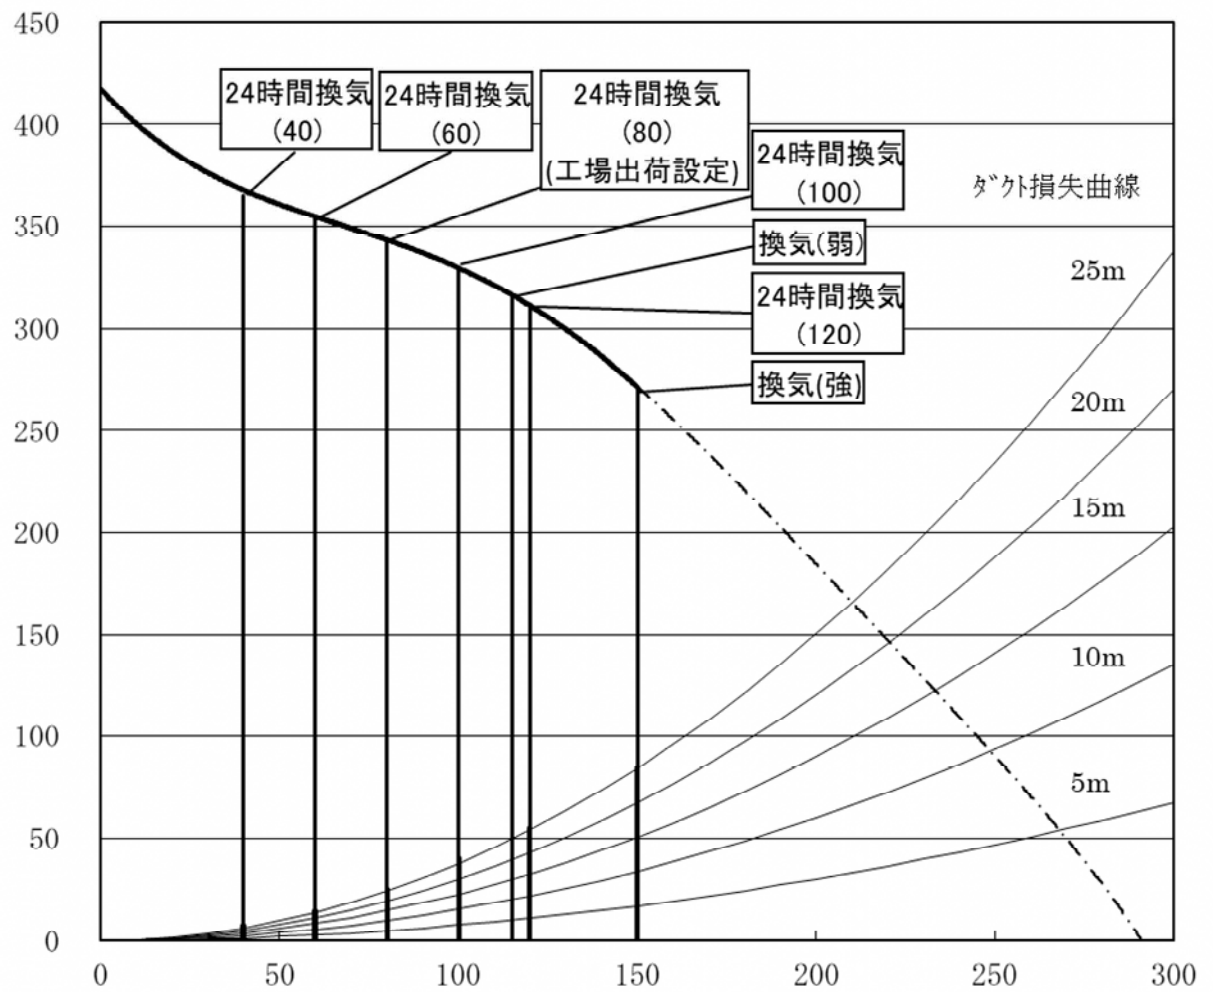

MR-102HM 風量表

特定保守製品

作成日 2020.7.28

24 時間換気 (注 1) (40m³/h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	5	25	15	40
24 時間(冬期)	5	20	12	32
暖房	1100/1150	(注 5) (循環風量 120/140)	(40)	40
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気	[強]	14	90	60
	[弱]	10	70	50
トイレ換気 (注4)	5	10	40	50
入浴換気	5	(注 5)	(40)	40

24 時間換気 (注 1) (60m³/h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	6	35	25	60
24 時間(冬期)	5	28	20	48
暖房	1100/1150	(注 5) (循環風量 120/140)	(60)	60
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気	[強]	14	90	60
	[弱]	10	70	50
トイレ換気 (注4)	6	20	40	60
入浴換気	6	(注 5)	(60)	60

○工場出荷設定風量

24 時間換気 (注 1) (80m³/h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	7	50	30	80
24 時間(冬期)	6	40	24	64
暖房	1100/1150	(注 5) (循環風量 120/140)	(80)	80
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気	[強]	14	90	60
	[弱]	10	70	50
トイレ換気 (注4)	9	30	50	80
入浴換気	9	(注 5)	(80)	80

24 時間換気 (注 1) (100m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	8	60	40	100
24 時間(冬期)	7	50	30	80
暖房	1100/1150	(注 5) (循環風量 120/140)	(100)	100
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気	[強]	14	90	150
	[弱]	10	70	120
トイレ換気 (注 4)	10	40	60	100
入浴換気	12	(注 5)	(100)	100

24 時間換気 (注 1) (120m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	10	70	50	120
24 時間(冬期)	8	56	40	96
暖房	1100/1150	(注 5) (循環風量 120/140)	(120)	120
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／ 乾燥[風](ヒータ OFF 時)	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気	[強]	14	90	150
	[弱]	10	75	120
トイレ換気 (注 4)	12	60	60	120
入浴換気	16	(注 5)	(120)	120

(注 1) 24 時間換気は、リモコン内のディップスイッチで設定風量の選択が可能です。

24 時間換気を停止する場合は、24 時間換気ボタンを 3 秒以上押し続けます。

(注 2) 表中の換気風量は、スパイラルダクト 25m 直管相当時の目安です。外風圧やダクト条件（長さ、曲がり）により風量が多少変動する場合があります。

(注 3) 表中の換気風量比率は弊社基準ダクト状態での風量になります。

基準ダクト条件

洗面所・トイレ：スパイラルダクト 5m 4 曲がり＋副吸込グリル

(注 4) トイレ換気は、リモコン内のディップスイッチで遅延運転無し、3 分遅延運転と

1 分遅延（トイレ急速換気「ジェット換気」）の選択が可能です。




「ジェット換気」選択時の風量については以下になります。


24 時間換気風量 40、60 設定時：80 m³/h

24 時間換気風量 80 設定時：100 m³/h



24 時間換気風量 100、120 設定時：120 m³/h

(注 5) 浴室からも若干の換気を行います。

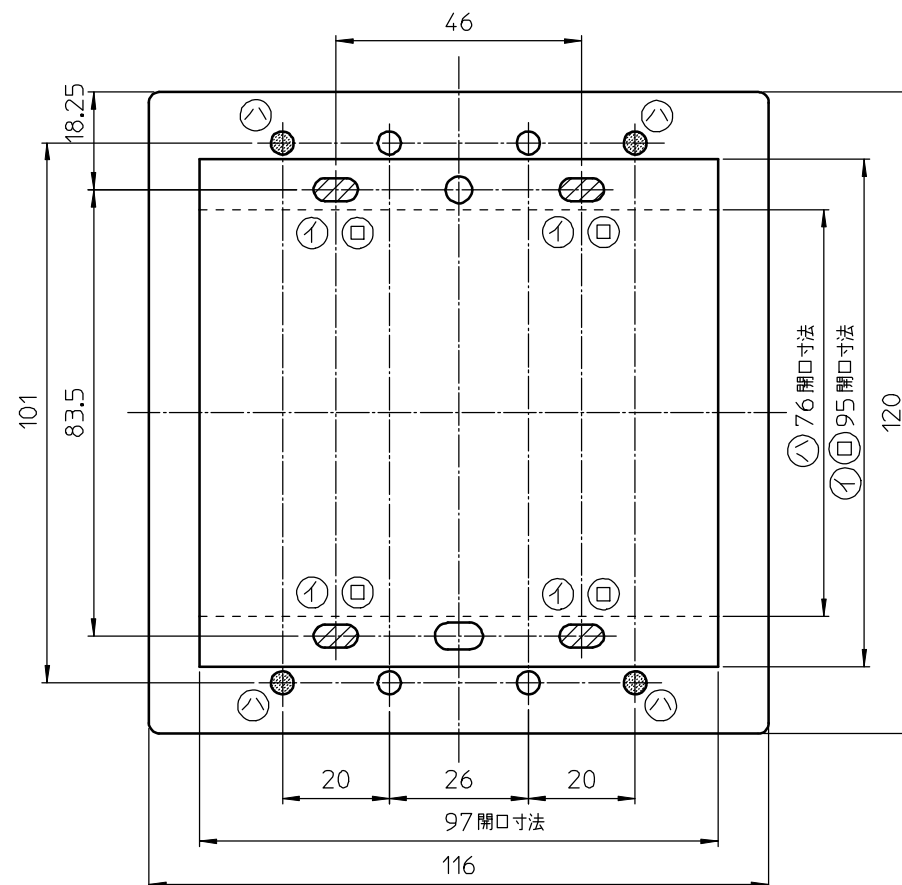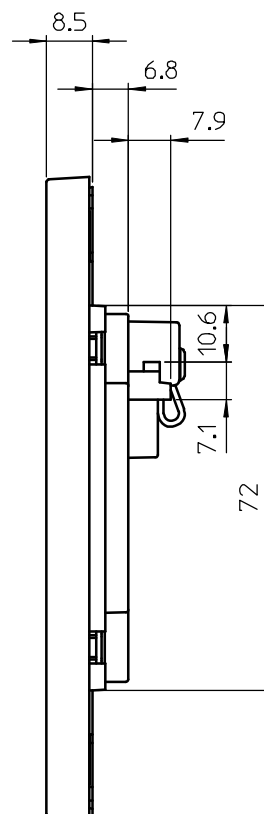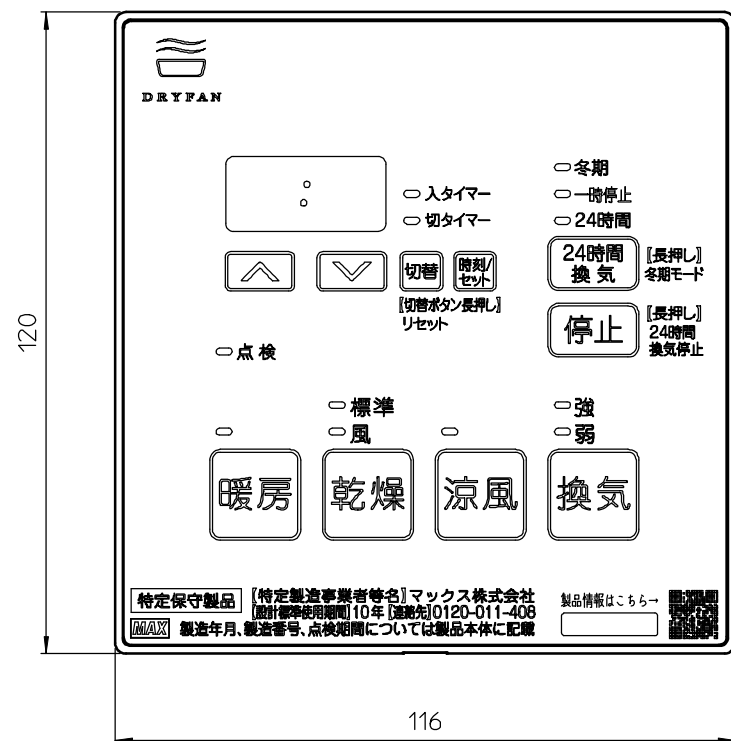

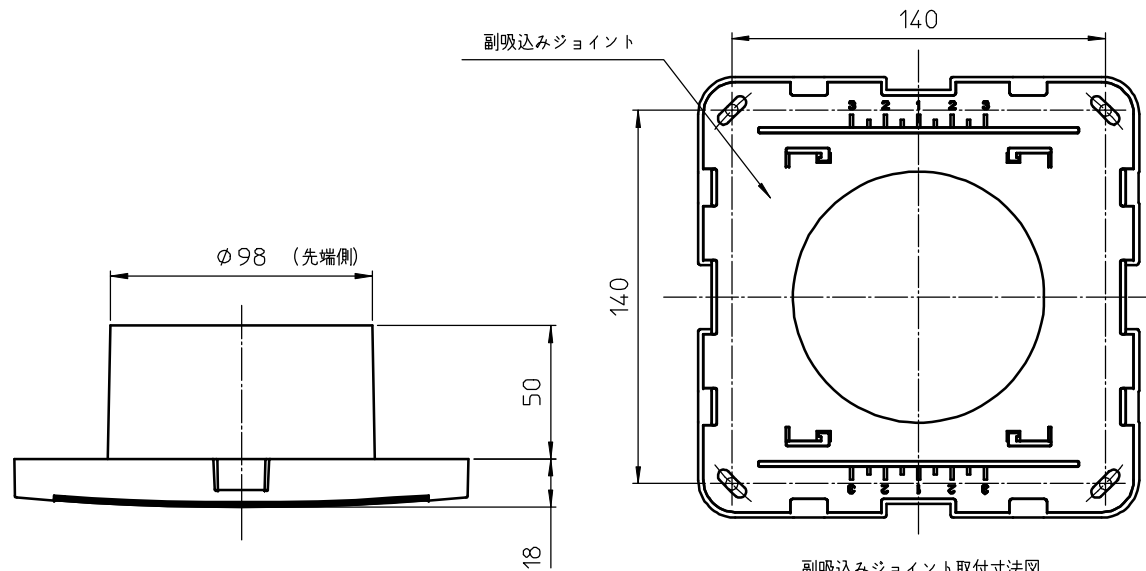


副吸込みジョイント取付寸法図

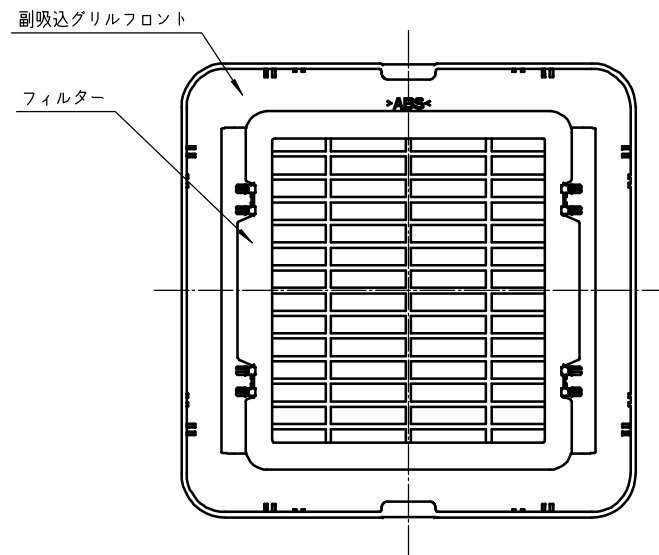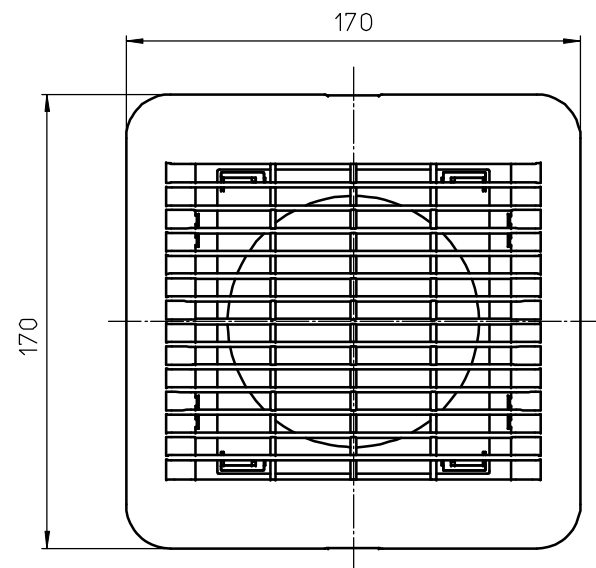

フィルター取付状態

フィルター有り副吸込みグリルの抵抗係数

風量 (m ³ /h)	風速 (m/s)	副吸込みグリルの圧力損失 (Pa)	副吸込みグリルの抵抗係数
30	1.06	2.8	4.07

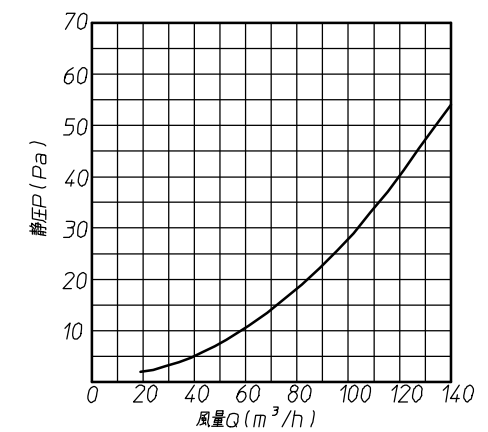

注記)

1.適用型式

MR-103HM
MR-103HM-CX
MR-102HM
MR-102HM-CX

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	副吸込みグリル外形図
作成日 DATE	2020.06.10